

ジクロロメタンのマウスを用いた
吸入による2週間毒性試験報告書

試験番号 : 0230

FIGURES

FIGURES

FIGURE 1 DICHLOROMETHANE VAPOR GENERATION SYSTEM AND
INHALATION SYSTEM

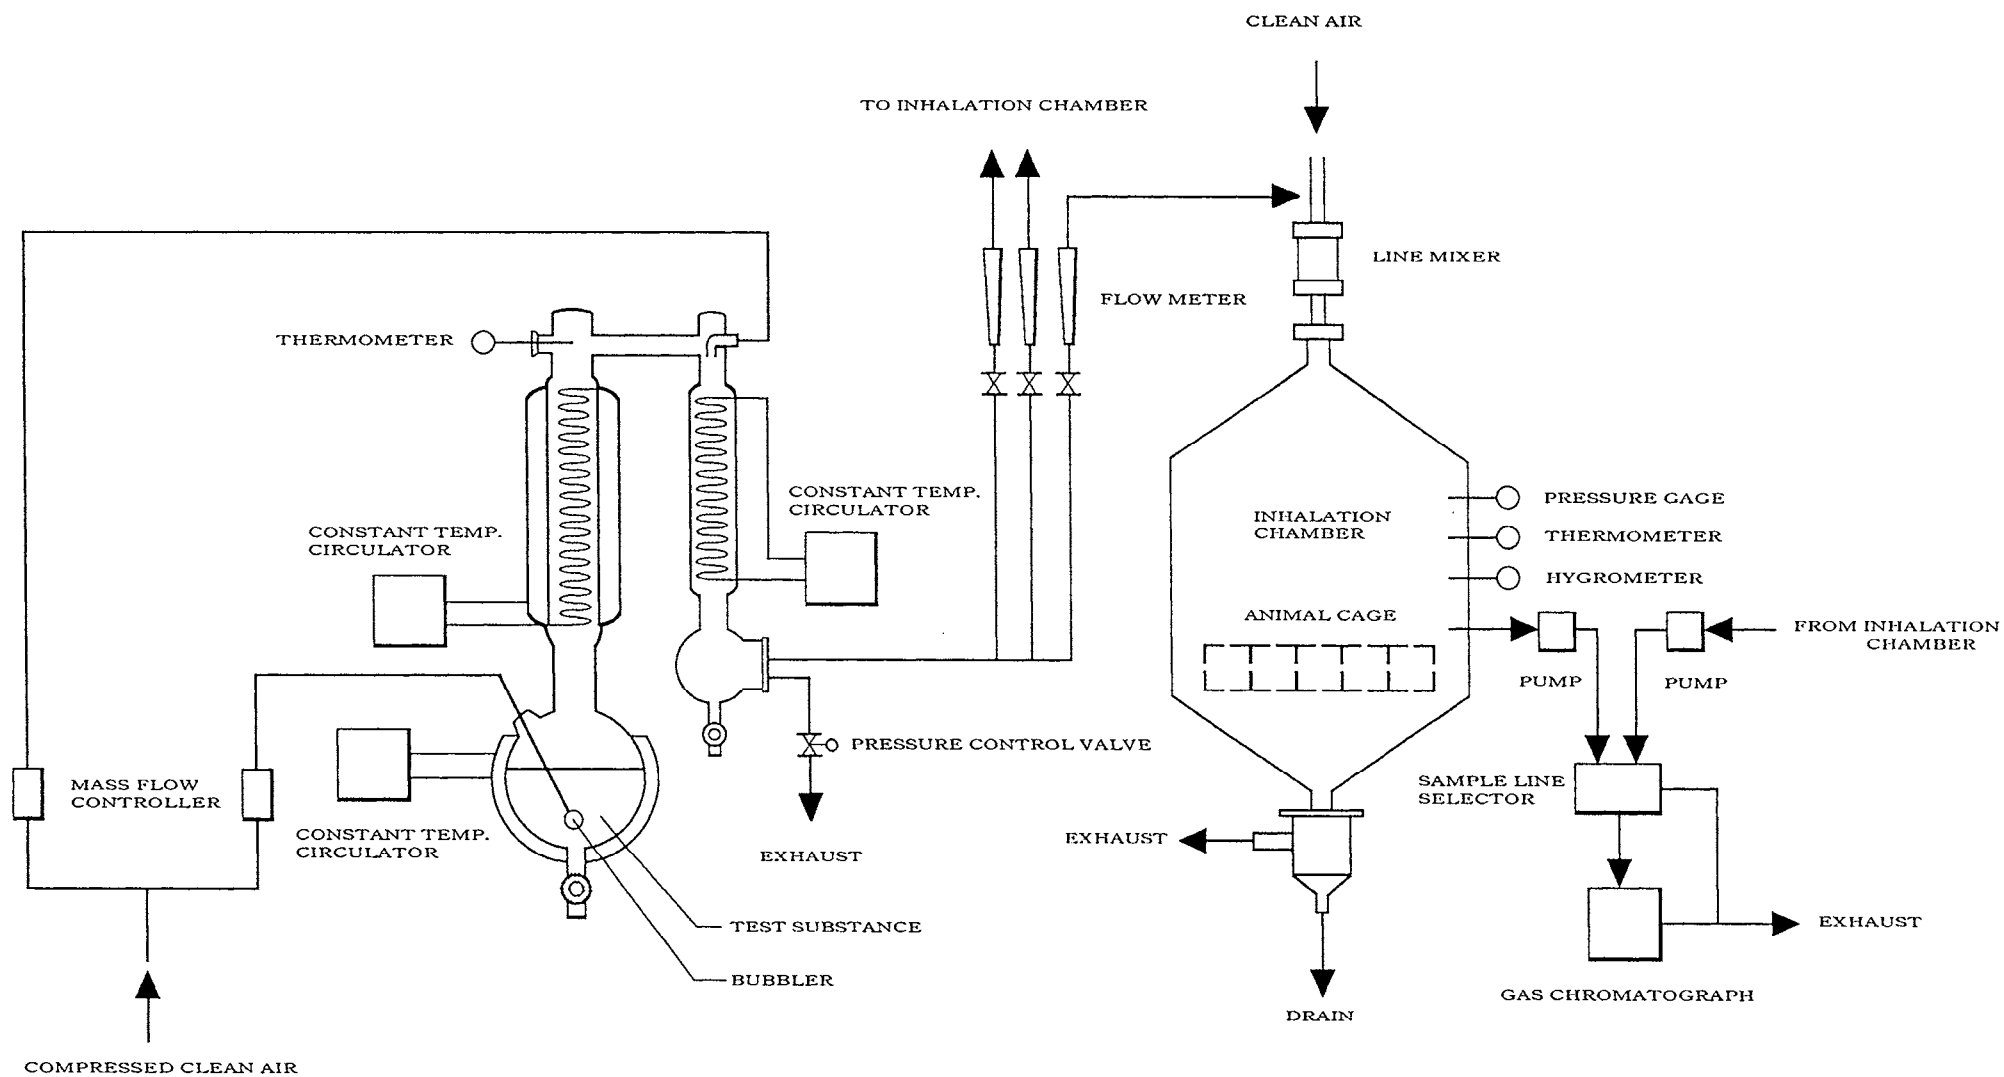


FIGURE 1 DICHLOROMETANE VAPOR GENERATION SYSTEM AND INHALATION SYSTEM